



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 51 442, (8 445) 51 294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centrui
El. p. info@klaipedosgpmc.lt

2023-04-28 Nr. (4.1.23E) 203-3088
Į 2022-12-20 Nr. S-2264, 2023-03-09 Nr. S-356

DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO

Kretingos rajono savivaldybė, atsakydama į Jūsų 2022-12-20 raštą Nr. S-2264 „Dėl inžinerinių tinklų perdavimo“, kuriuo siūlote perimti valstybės turtą – inžinerinius tinklus, adresu Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. (unikalus Nr. 4400-0080-7710, 4400-0080-7721, 4400-0080-7743), Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės, savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, informuoja, kad siekdama priimti tinkamą sprendimą, Administracija kreipėsi į UAB „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) su prašymu pateikti turimą informaciją apie minėtų inžinerinių tinklų esamą būklę bei įvertinti šių inžinerinių statinių reikalingumą, vykdant Bendrovei priskirtas savivaldybės funkcijas – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas bei paviršinių nuotekų tvarkymas Kretingos rajone.

Bendrovė 2023-04-20 pateikė raštą Nr. 2-309 (4.91) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo informuoja, kad, siekiant įvertinti esamą minėtų inžinerinių tinklų būklę, buvo atlikta jų televizinė diagnostika ir nustatyta, kad šių inžinerinių tinklų būklė yra bloga, tolimesnė tinklų plėtra nėra galima.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 19 ir 27 dalių nuostatomis¹, Bendrovė ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pasirašė 2022-09-26 Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribų planą RA-362, kurio pagrindu buvo nustatyta eksploatavimo riba ir atsakomybė už vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų būklę tarp Bendrovės ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro. Vadovaujantis šiuo ribų planu, minėtų inžinerinių tinklų priežiūros pareiga pereina turto patikėtiniui – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui.

Vadovaujantis Bendrovės rašte pateikta informacija, 2022 m. balandžio 29 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro teritorijoje esančiam bendrabučio pastatui, Sodžiaus

¹ „19. Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba – geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba regioniniam viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas arba viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ir (arba) vartotojui.“

„27. Nuotekų atidavimo riba – nuotekų tvarkymo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba regioniniam viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma arba naudojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir kurioje abonto ir (arba) vartotojo išleidžiamos nuotekos atiduodamos geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba regioniniam viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, o pastarajam tenka atsakomybė už jų tvarkymą.“

g. 1E, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., yra išduotos prisijungimo sąlygos vandentiekio tinklams statyti.

Vadovaujantis aukščiau išdėstyta ir Bendrovės 2023-04-20 rašte Nr. 2-309 (4.91) „Dėl informacijos pateikimo“ pateikta informacija, Kretingos rajono savivaldybė nesutinka perimti savivaldybės nuosavybės valstybės turto – inžinerinių tinklų, adresu Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. (unikalus Nr. 4400-0080-7710, 4400-0080-7721, 4400-0080-7743), nes jie nėra reikalingi savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėdoje) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėdoje) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

PRIDEDAMA. UAB „Kretingos vandenys“ 2023-04-20 raštas Nr. 2-309 (4.91) „Dėl informacijos pateikimo“, 16 lapų.

Savivaldybės meras

Antanas Kalnius

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

2023-04-20 Nr. 2-309 (4.91)
į 2023-01-13 Nr. (4.1.23.E) D3-307

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) atsakydama į 2023 m. sausio 13 d. raštą Nr. (4.1.23.E) D3-307, informuoja, kad vamzdynų (unikalus Nr. 4400-0080-7710, 4400-0080-7721, 4400-0080-7743) esančių adresu Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. (Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Kretingos filialas) būklei nustatyti Bendrovė atliko televizinę (TV) diagnostiką. Atlikus nuotekų tinklų ir šulinių būklės diagnostiką nustatyta, kad vamzdynas yra išsikraipęs, sujungimai yra nesandarūs, dėl ko į vamzdyną skverbiasi gruntinis vanduo ir gruntas. Dėl didelio kiekio nešmenų ir prasiskverbusių šaknų vamzdynai yra užtvindyti, sumažėjęs nuotekų pratekėjimas. Taip pat nustatyta, kad prie bendrabučių esančiame vamzdyne, dėl sumažėjusio nuotekų pralaidumo ir netinkamai suformuotų nuolydžių, susidarė daug riebalų nešmenų. Buitinių nuotekų šuliniai taip pat yra blogos būklės - šulinių hidroizoliacija susidėvėjusi, liukai nesandarūs, todėl lietaus vanduo skverbiasi į šulinius. Taip pat dėl pažeistų rentinių į šulinius skverbiasi gruntinis vanduo, kaupiasi nešmenys. Dėl didelio kiekio nešmenų TV diagnostika buvo atlikta tik dalyje vamzdynų. Visų vamzdynų būklės ištyrimui būtina atlikti vamzdynų plovimo darbus.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į atliktos TV diagnostikos rezultatus ir į tai, kad Bendrovė yra gavusi pasikartojančių pranešimų iš reorganizuotos Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dėl vandentiekio tinklų avarijų, t.y. dėl vandens nutekėjimų, inžineriniai tinklai (unikalus Nr. 4400-0080-7710, 4400-0080-7721, 4400-0080-7743) Bendrovei nereikalingi, nes, dėl blogos vamzdynų būklės, tolimesnė tinklų plėtra nėra galima.

Pabrėžiame, kad atsižvelgiant į 2022-12-20 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro raštą Nr. S-2264 ir remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras nėra geriamojo vandens tiekėjas. Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 str. 19 d. ir 27 d. vienos nuosavybės riba baigiasi ten, kur prasideda kitos nuosavybės riba. Šiuo atveju vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų eksploatavimo riba yra nustatyta ir patvirtinta 2022-09-26 vandentiekio tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribų plane RA-362. Teisės aktuose nustatyta bendroji nuostata, kad viešasis vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas prižiūri jo nuosavybės teise ar kitais teisėtais būdais valdomą infrastruktūrą, o vartotojas jam priklausančius komunikacijos įrenginius.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022-04-27 nutarimu Nr. 435, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui, Kretingos filialui **pereina** visos Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir

verslo mokyklos **teisės ir pareigos**. Šiuo atveju Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui, Kretingos filialui **pereina pareiga prižiūrėti turto patikėjimo teise valdomus inžinerinius tinklus** (unikalus Nr. 4400-0080-7710, 4400-0080-7721, 4400-0080-7743).

Taip pat informuojame, kad Bendrovė 2022 m. balandžio 29 d. išdavė prisijungimo prie vandentiekio tinklų sąlygas bendrabučio pastatui adresu Sodžiaus g. 1E, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., kuriose numatyta vadovaujantis STR 2.07.01:2003 reikalavimais bendro naudojimo teritorijoje suprojektuoti bendro naudojimo vandentiekio tinklus nuo UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio tinklų, esančių žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5288-5264) ties Sodžiaus g., Kretingsodžio k., Kretingos r. sav. iki bendrabučio pastato įvado prijungimo vietos.

PRIDEDAMA:

1. Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika, 4 lapai.
2. Vandentiekio tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribų planas RA-362, 1 lapas;
3. Pranešimai dėl vandentiekio avarijų, 7 lapai.
4. 2022-04-29 Prisijungimo sąlygos Nr. 16-143, 2 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas




Donatas Sirutis

Silvija Lukauskienė, tel. (8 445) 43 836, el. p. silvija.lukauskiene@kretingosvandenys.lt


Viktorija Barasienė, tel. (8 445) 43 837, el. p. viktorija.barasiene@kretingosvandenys.lt

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo
Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika

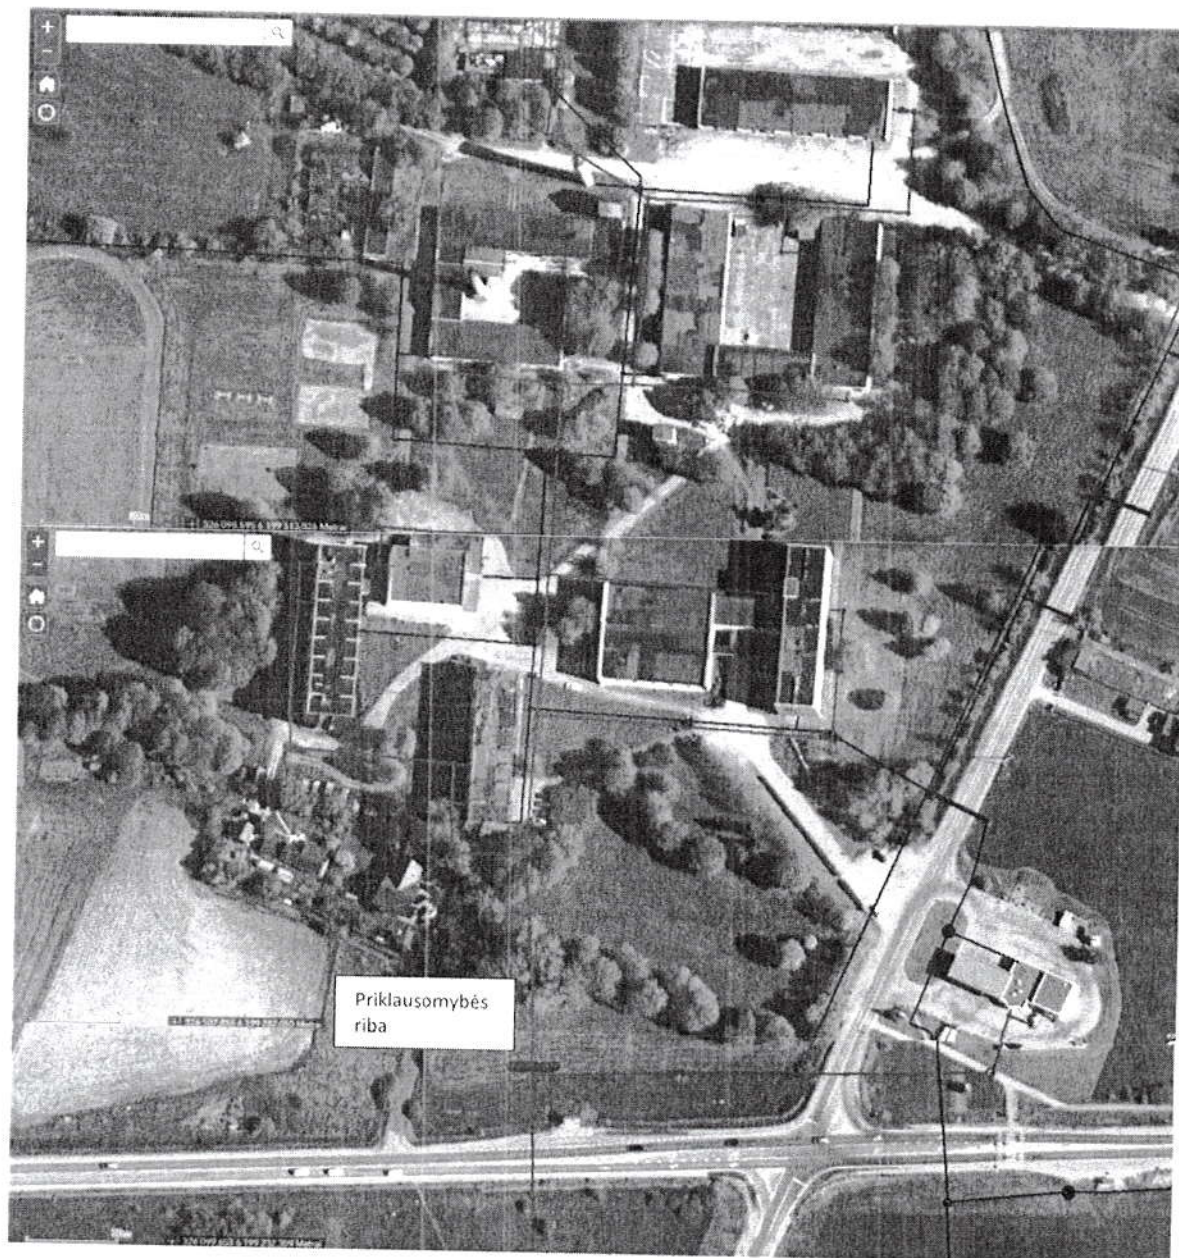

Atlikus buitinių nuotekų tinklų ir šulinių TV diagnostiką adresu Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio km., Kretingos sen., Kretingos r. sav., nustatyta:






-Pažeista šulinių hidroizoliacija, stipriai ištrupėję tarpai tarp rentinių, galimas nuotekų įsiskverbimas į gruntą ir gruntinio vandens patekimas į šulinius:

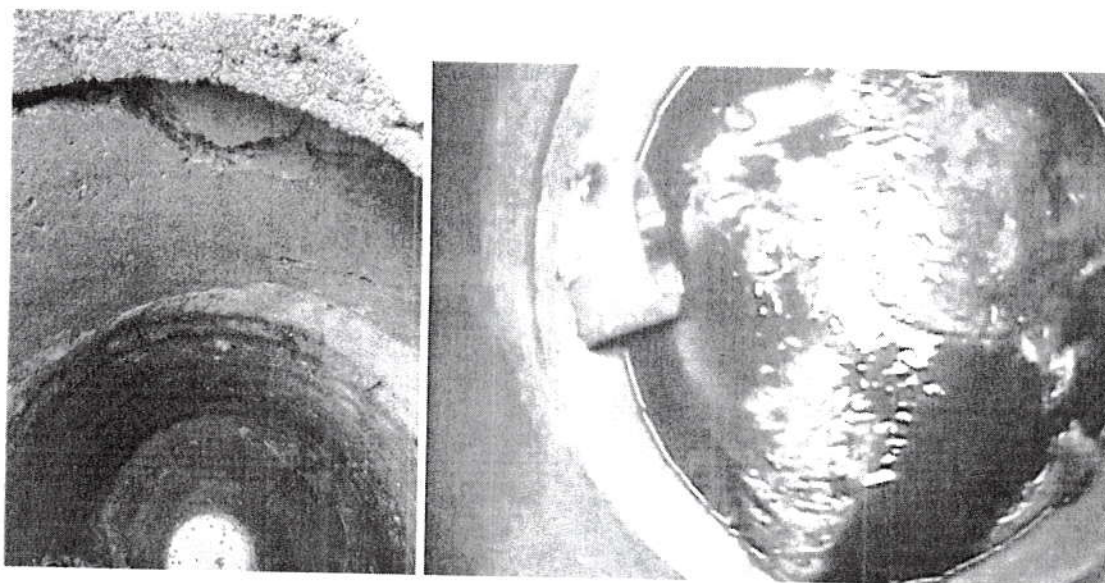


-Šulinių dugnų hidroizoliacija pažeista, per nesandarius latakų kraštus skverbiasi guntinis vanduo:



- Vamzdžiai stipriai išsikraipę, netinkamas nuolydis, nevyksta vamzdžių savivala, vietomis prasiskverbusios šaknys todėl vamzdžių sienelės stipriai apsinešusios riebalų sąnašomis.

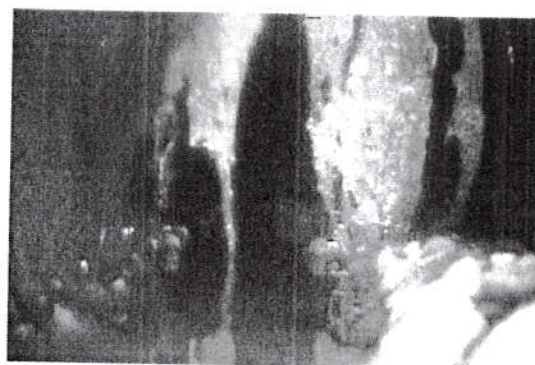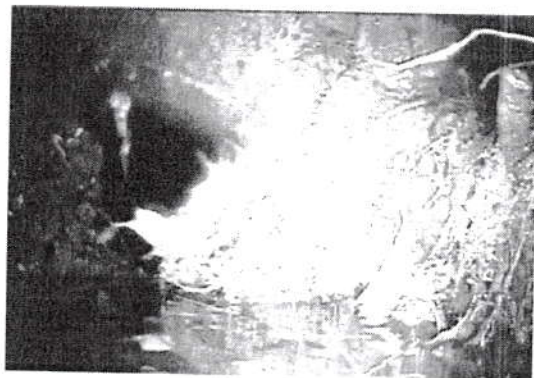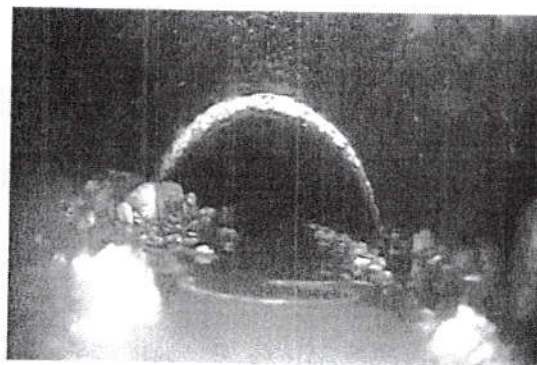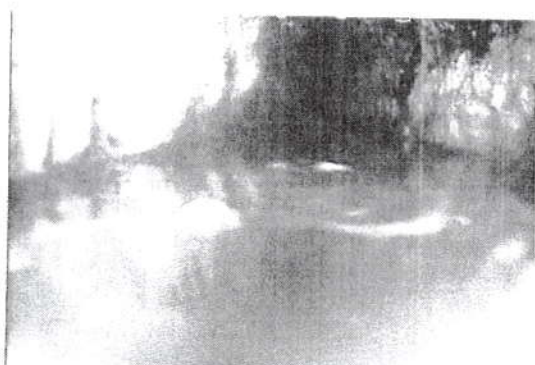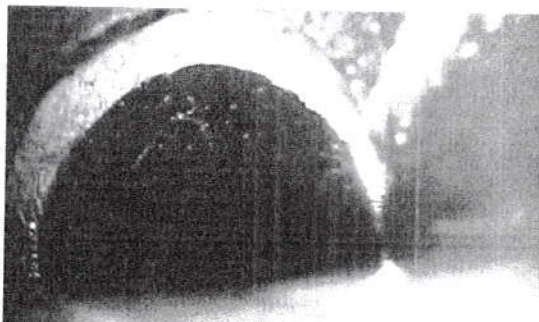

- Plaunamas gruntas pro nesandarius sujungimus,
- Vamzdynas iki 60% užneštas smėliu ir gruntu,

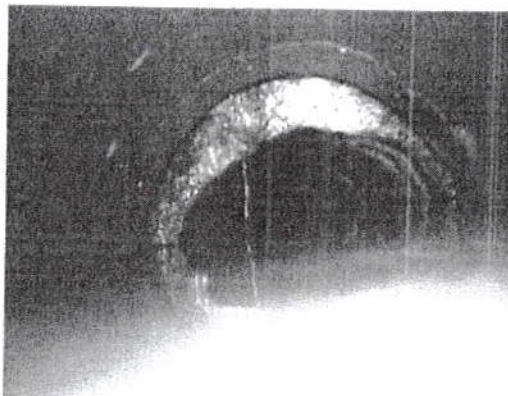

Išvada: patikrintos buitinių nuotekų linijos vamzdyno ir šulinių būklė bloga. Būtinai linijos plovimas ir atstatymas, šulinių hidroizoliacijos ir latakų atstatymas. Senus, nesandarius dangčius pakeisti į naujus.

Tinklų diagnostikos inžinierius

A. Boguševičius


Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (prižiūros) ribų planas RA-362 2022-09-26

Prie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties Nr.

UAB "Kretingos vandenys" ir vartotojas sudarė šį aktą, nustatantį eksploatavimo ribą ir atsakomybę už vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų būklę tarp UAB "Kretingos vandenys" ir vartotojo.

Vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo schema

Kretingosdžio k., Sodžiaus g. 1C

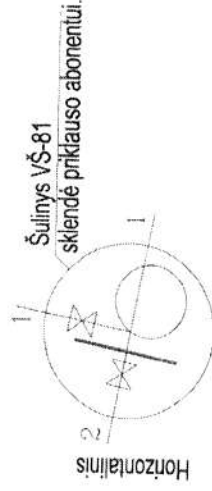

Abonento atstovas
(vardas, pavardė, parašas)

Vandens tiekimo infra., skyriaus vadovas M. Lenkauskas

Tinklų diagnostikos inžinierius A. Boguševičius

Pliktos skyriaus vadovė S. Lukauskienė

Sudarė O. Šidlauskas
(Parašas)

Pastabos

— Tinklų eksploatavimo riba
Iki pažymėtos tinklų eksploatavimo ribos tinklus eksploatuoja UAB "Kretingos vandenys" (Nr. 1 pažymėta kryptimi).

Nuo pažymėtos tinklų eksploatavimo ribos iki abonentų objekto tinklus eksploatuoja abonentas (Nr. 2 pažymėta kryptimi).

Dalia Martišauskienė
Dalia Martišauskienė



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA**

Viešoji įstaiga, Sodžiaus g. Nr. 1C, Kretingosodžio k., LT-97100, Kretingos r., tel. (8 445) 79 306, faks. (8 445) 79 307,
e.p.info@kretvm.lt, www.ktvm.kretinga.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
190804938 Atsisk.sąsk. I T24 4010 0418 0004 0008 AB Luminor Bank, kodas 40100

UAB „Kretingos vandenys“ direktoriui

PRAŠYMAS

2018-10-25 Nr. 48162/10
Kretinga

2018 m. spalio 25 d. teikiant vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą pastebėta, kad įstaigoje yra vandens nutekėjimas. Greičiausiai vandentiekio avarija įvyko savaitgalį. Vandens pratekėjimo vieta nustatyta, avarijos padariniai šalinami.

Skaičiukų rodmenys perdavimo metu rodo, kad administracinis pastatas per mėnesį sunaudojo 319 m³ vandens, nors vidutiniškai sunaudojama 200 m³ vandens.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla prašo neskaičiuoti už kanalizuojamą vandenį dėl įvykusios vandentiekio avarijos už 100 m³.

Direktorė



Zita Mockienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KRETINGOS VANDENYS“
VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ EKSPLOATACIJOS AKTAS

2018-10-26 KRV Nr. 0004036
(data)

Kretinga

UAB „Kretingos vandenys“ atstovas

A. Pankūnas
(vardas ir pavardė)

adresu:

Kretingos techn. mokykla
(adresas)

Vytautas Dingeris
(vardas ir pavardė)

adreso

(įrengė, pakeitė, patikrino, perplombavo, išėmė iš eksploatacijos)
(nereikalingus išbraukti)

Eksploatuojami vandens apskaitos prietaisai						
Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaisas (VAP)	Markė	Gamyklinis Nr.	Diametras	VAP ilgis	Prietaiso rodmenys
			0804001335			26448
Naujai įvesti į eksploataciją vandens apskaitos prietaisai						
Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaisas (VAP)	Markė	Gamyklinis Nr.	Diametras	VAP ilgis	Prietaiso rodmenys
Plombos Nr.						

Abonentas atsako už įrengto vandens skaitiklio plombą pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės.

Pastabos:

vandentvarkos avarijos vyko šilumos priėmimo dirbavimas

UAB „Kretingos vandenys“ atstovas

A. Pankūnas
(parašas, vardas ir pavardė)

Abonto (vartotojo) atstovas

(parašas, vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KRETINGOS VANDENYS“
VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ EKSPLOATACIJOS AKTAS

2018-09-20 KRV Nr. 0003335
(data)

Kretinga

AB „Kretingos vandenys“ atstovas A. Puklys (vardas ir pavardė)
ilvyaujant Vytautas Dimgaila (vardas ir pavardė) atliko UŠY KTVY (adresas)
(įrengė, pakeitė, patikrino, perplombavo, išėmė iš eksploatacijos)
(meskaltingus išbraukti)

Eksploatuojami vandens apskaitos prietaisai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaisas (VAP)	Markė	Gamyklinis Nr.	Diametras	VAP ilgis	Prietaiso rodmenys	Patikros žymuo	Plombos Nr.
			0304001335	40		24326		

Naujai įvesti į eksploataciją vandens apskaitos prietaisai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaisas (VAP)	Markė	Gamyklinis Nr.	Diametras	VAP ilgis	Prietaiso rodmenys	Patikros žymuo	Plombos Nr.

Abonentas atsako už įrengto vandens skaitiklio plombą pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles.

Stabos: Condens vertikalizatorius prie aduventos alyno portob

AB „Kretingos vandenys“ atstovas Ev A. Puklys (vardas ir pavardė) Abonto (vartotojo) atstovas mevoff (vardas ir pavardė)



UAB „KRETINGOS VANDENYS“
Gauti

2018-04-23 Nr. 1-233

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA**

Viešoji įstaiga, Sodžiaus g. Nr. 1C, Kretingosodžio k. LT-97100, Kretingos r., tel. (8 445) 79 306, faks. (8 445) 79 307,
el.p.info@kretvm.lt, www.ktvm.kretinga.lm.lt/. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
190804938 Atsisk.sąsk. LT24 4010 0418 0004 0008 AB Luminor Bank, kodas 40100

UAB „Kretingos vandenys“ direktoriui

PRAŠYMAS


2018-04-23 Nr. 51
Kretinga

2018 m. balandžio 23 d. teikiant vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą pastebėta, kad įstaigoje yra stiprus vandens nutekėjimas. Greičiausiai vandentiekio avarija įvyko savaitgalį. Vandens pratekėjimo vieta nustatyta, avarijos padariniai šalinami.

Skaičiuokų rodmenys perdavimo metu rodo, kad administracinis pastatas per mėnesį sunaudojo 476 m³ vandens, nors vidutiniškai sunaudojama 200 m³ vandens.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla prašo neskaičiuoti už kanalizuojamą vandenį dėl įvykusios vandentiekio avarijos už 200 m³.

Direktorė



Zita Mockienė



UAB KRETINGOS VANDENYS
2015-09-09 Nr. 1-689

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA**

Sodžiaus g. Nr. 1C, Kretingsodžio k. LT-79100, Kretingos rajonas, tel./faks. (8 445) 79 307, el.p.info@kretvm.lt,
www.ktvm.kretinga.lm.lt/. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190804938.
Atsisk.sąsk. LT24 4010 0418 0004 0008 AB DNB bankas Kretingos skyrius, kodas 40100

UAB Kretingos vandenys

PRAŠYMAS

2015-09-09 Nr. (1.8)3D-57
Kretinga

R. Sakalionei
Patikrinti ir
spausinti
2015-09-09

2015 m. rugpjūčio 24 d. Jums buvo pateikti faktiniai skaitliuko parodymai už vandenį – 24355 m³. 2015 m. rugsėjo 9 d. ryte (iš po nakties) pastebėta vandentiekio avarija. Užfiksuotas skaitliuko parodymas - 24582 m³, tai yra 227 m³.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla prašo neskaičiuoti už kanalizuojamą vandenį dėl įvykusios vandentiekio avarijos už 100 m³.

Direktorė



Zita Mockienė

TVIRTINU
Gamybos vadovas,
pavarduojantis direktorių
Ričardas Daubara
Ričardas Daubara

APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMO
AKTAS

2015-05-11 Nr. 34-148
Kretinga

Bendrovės atstovai

dalyvaujant

151 Kretingos techninės priežiūros padalinys
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė)

patikrinome

esanti

Kretingos kaimo bendruomenės namai
(objekto pavadinimas)
(objekto adresas)

Patikrinimo metu nustatyta:

*visi apskaitos prietaisai, esantys
laikymo įrenginio 1 turo laikymo tinkle,
staig. k. 0607003056, pat. 24617*

968165038

Bendrovės atstovai:

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalyvaujantys asmenys

Lydeka Rimgaila J.



2014-12-29 1-1197

M. Čekelė
2014-12-29

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Sodžiaus g. Nr. 1C, Kėtingsodžio k., LT-79100, Kėtingos rajonas, tel. faks. (8 445) 79 307, el.p.info@kretyvni.lt,
www.ktvm.kretinga.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190804938.
Atsisk.susk. LT24 4010 0118 0004 0008 AB DNB bankas Kėtingos skyrius, kodas 40100

UAB Kėtingos vandenys

PRAŠYMAS

2014-12-29 Nr. 3D-145
Kėtinga

2014 m. gruodžio 19 d. Jums buvo pateikti faktiniai skaitliuko parodymai už vandenį – 20141 m³. 2014 m. gruodžio 29 d. ryte (po 5 šventinių dienų) pastebėta vandentiekio avarija ir skaitliuko parodymai – 21062 m³, tai yra 921 m³.

VšĮ Kėtingos technologijos ir verslo mokykla prašo neskaičiuoti už kanalizuojamą vandenį dėl įvykusios vandentiekio avarijos už 900 m³.

Direktorė

Z. Mockienė

Zita Mockienė

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Objekto pavadinimas ir adresas: **Vandentiekio tinklų bendrabučio pastatui Sodžiaus g. 1E, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav. statybos projektas.**
Statytojas (užsakovas): **UAB „Kretingos būstas“, tel. 8 700 55188.**

Bendra informacija:

Išsaugoti žemės sklype esančius UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Numatyti sprendinius, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą, jeigu būtų žeminama arba aukštinama žemės paviršiaus danga. Išsaugoti esamų šulinių dangčius, kad jie nebūtų pažeisti ir būtų tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Esami vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, todėl statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas. Statybos darbų vykdymo metu nepabloginti esamų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatacijos sąlygų.

Geriamojo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 reikalavimais bendro naudojimo teritorijoje suprojektuoti bendro naudojimo skaičiuotino diametro vandentiekio tinklus nuo UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio tinklų, esančių žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5288-5264) ties Sodžiaus g., Kretingsodžio k., Kretingos r. sav. iki bendrabučio pastato įvado prijungimo vietos.

Prisijungimo vietose (šuliniuose ir kt.), planuojamose vandentiekio tinklų susikirtimo vietose visomis kryptimis įrengti tinklų uždaramąsias armatūras su guma vulkanizuotais sklėsčiais. Vienaime taške projektuojant dvi armatūras ar daugiau - įrengti šulinį ar kamerą.

Vandentiekio įvado prijungimą projektuoti prie bendro naudojimo vandentiekio tinklų.

Įvado atjungimui, ne arčiau kaip vieno metro atstumu iki išorinės sklypo ribos, o nesant galimybės - vietoje, kurioje bet kuriuo paros metu būtų užtikrintas priėjimas bei kuo arčiau įvado prisijungimo taško, turi būti įrengta tinklų uždaramoji armatūra su guma vulkanizuotu sklėsčiu.

Vandens apskaitos mazgą numatyti specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekio išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°C. Vandens apskaitos mazgas turi atitikti UAB „Kretingos vandenys“ vandens apskaitos mazgo montavimo schemų, STR 2.07.01:2003 ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, išlaikant atstumus prieš ir po vandens apskaitos prietaiso. Vandens apskaitos mazge už įvadinio vandens skaitiklio numatyti atbulinį vožtuvą grįžtamojo srauto uždarymui iš pastato vidaus vandentiekio tinklų.

Buitinių nuotekų šalinimui statytojas (užsakovas) privalo:

Numatant naudoti esamą buitinių nuotekų tinklų išvadą, įvertinti jo techninę būklę. Nustačius buitinių nuotekų tinklų išvado neatitikimus STR 2.07.01:2003 ir „Nuotekų tvarkymo reglamento“ reikalavimams, rekonstruoti esamą arba projektuoti naują buitinių nuotekų tinklų išvadą, prijungimą projektuojant prie UAB „Kretingos vandenys“ buitinių nuotekų tinklų, esančių žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5288-5264).

Vadovaujantis „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis“, rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės.

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimui statytojas (užsakovas) privalo:

Numatant naudoti esamą paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų išvadą, įvertinti jo techninę būklę. Nustačius paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų išvado neatitikimus STR 2.07.01:2003 ir „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ reikalavimams, rekonstruoti esamą arba projektuoti naują paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų išvadą, prijungimą projektuojant prie UAB „Kretingos vandenys“ paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, esančių žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5288-5264).

Paviršiniai ir drenažiniai vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Projektuojant vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus privataus žemės sklypo teritorijoje, projekto sudėtyje pateikti raštišką žemės sklypo savininko/ų sutikimą.

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 320.6. p. ir 417.4. p. reikalavimais.

Šuliniams naudoti hermetiškus kaliaus ketaus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 373 p. informuojame, kad pagal vandens tiekimo patikimumą UAB „Kretingos vandenys“ eksploatuojamas vandentiekio tinklas yra priskirtas trečiai kategorijai.

Nustatyta tvarka gauti UAB „Kretingos vandenys“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (PDF formatu) pateikti UAB „Kretingos vandenys“.

Vadovautis pridedamoje atmintinėje nurodyta inžinerinių statinių statybos darbų vykdymo tvarka.

Prieš pradėdant vykdyti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos darbus privaloma ne mažiau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas pranešti UAB „Kretingos vandenys“ atsakingiems darbuotojams (tel.: (8 445) 43 832, (8 445) 43 833, (8 445) 78 572). Atlikti bet kokius atjungimo ar prijungimo darbus prie veikiančių vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų be UAB „Kretingos vandenys“ atstovų dalyvavimo griežtai draudžiama. Prieš užtaisant vamzdinių perėjimus per pastato konstrukcijas ir prieš užverčiant pastatytus tinklus gruntu išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ atstovą atliktų darbų kokybės įvertinimui, tinklų išbandymų priėmimui, tinklų prijungimui prie bendrovės tinklų ir vandens apskaitos prietaiso sumontavimui.

Priduodant objektą/us UAB „Kretingos vandenys“ pateikti suderintą/us inžinerinių tinklų planą/us (su šulinių, kinečių ir sklendžių kortelėmis) ir bendro naudojimo inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų bylą/as.

Naudojimasis UAB „Kretingos vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties - draudžiamas.

Vadovaujantis 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr. I-1240, 24 str. „Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos“ 23 p. informuojame, kad prisijungimo sąlygos galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji reikalavimai ir prisijungimo sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai



Donatas Sirutis

Silvija Lukauskienė, tel. (8 445) 43 836

Eglė Lekstutytė, tel. (8 445) 43 838



Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Dėl inžinerinių tinklų perdavimo

Failas: galvanauskui_mero.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas

Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

Dokumento rūšis

Parašai

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo

Atsakymas

Sudarytojai

Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Parašai

Juridinis asmuo

Kretingos rajono savivaldybė

188715222

Savanorių 29 A, LT-97111 Kretinga



Dokumento sudarymas

Sudarymo data

Parašai

2023-04-28 14:06:26



Adresatai

Statusas

Adresatas

Kodas

Adresas

Parašai

Juridinis asmuo

Klaipėdos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras

-

-



Dokumento registracijos

Registravimo data

Dokumento registracijos Nr.

Įmonės (įstaigos) kodas

Parašai

2023-04-28 14:53:30

(4.1.23.E) D3-3088

188715222



Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė

Pareigos

Struktūrinis padalinys

Laima Mikelėnienė

Vyr.specialistas (-ė)

Bendrasis skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Dėl inžinerinių tinklų perdavimo
Failas: galvanauskui_mero.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

☒ Antanas Kalnias, Meras (2023-04-28 14:06:26)

Registravimas

☒ Laima Mikelėnienė, Vyr.spezialistas (-ė) (2023-...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-04-28 14:54:24**Paskirtis:** registravimas**Formatas:** Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Laima Mikelėnienė**Pareigos:** Vyr.spezialistas (-ė)**Struktūrinis padalinys:** Bendrasis skyrius

Sertifikatas

Turėtojas: LAIMA MIKELĖNIENĖ**Leidėjas:** ADIC CA-A**Galioja nuo 2021-10-14 iki 2024-10-13**

Elementai pasirašyti parašu „Laima Mikelėnienė“

METADUOMENYS

Dokumento registracijos

☐ Registravimo data: 2023-04-28. Registracijos Nr...

Parašai

☐ Pasirašymo data: 2023-04-28, Parašo paskirtis: ...